


Prozessvariablen

Prozessvariablen die über ein CBA Formular gespeichert wurden, können im Prozess wie gewohnt mit dem Dollar Operator (`${name_der_prozessvariable}`) benutzt werden. Der Name Variable wird in CBA über die Eigenschaft „Attribut“ einer Variable definiert (siehe Screenshot).

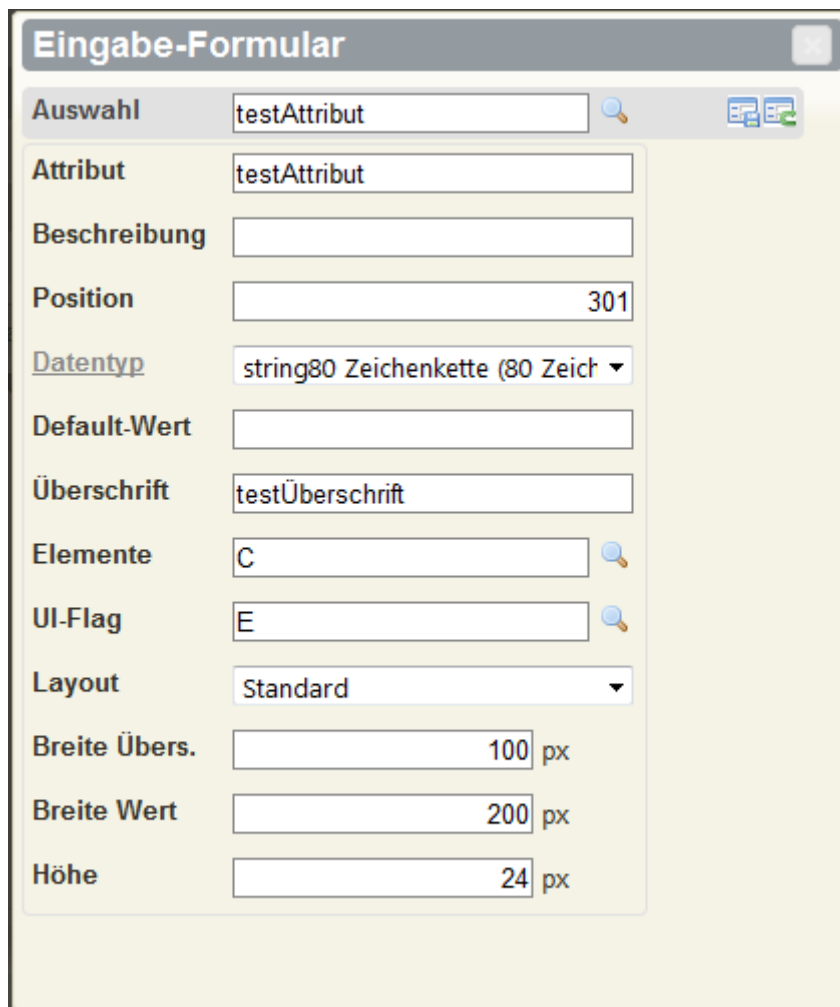

Element	Beschreibung
Attribut	Gibt den technischen Bezeichner einer Prozessvariable an.
Beschreibung	Hier kann eine Beschreibung angegeben werden, die anschließend als Tooltip angezeigt wird.
Position	Hier wird die Position innerhalb der Smartform definiert.
Datentyp	Definiert den Datentyp der Prozessvariable.
DefaultWert	Wird ein Default Wert angegeben, so wird dieser Standardmäßig in diesem Feld angezeigt, solange keine Eingabe erfolgt ist.
Überschrift	Überschrift die in dem Formular zu diesem Feld angezeigt wird.
UI Flag	Bestimmt die Darstellung des Feldes im Formular, z.b. sichtbar, editierbar und Pflichtfeld.
Layout	Hier kann zwischen den einzelnen Layouts des Datentyps gewechselt werden.
Breite / Höhe / Breite Überschrift	Hier kann nachträglich die Formatierung des Feldes geändert werden.

Benutzen der Beispielvariable mit: `${testAttribut}`

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:cba:process_variables

Last update: **2021/07/01 09:52**

